


Использование полиномиальной аппроксимаций в перспективных алгоритмах цифровой обработки сигнала устройств РЗА


К.И. АПРОСИН

Прософт-Системы


Вычисление параметров сигнала при помощи параболической свертки

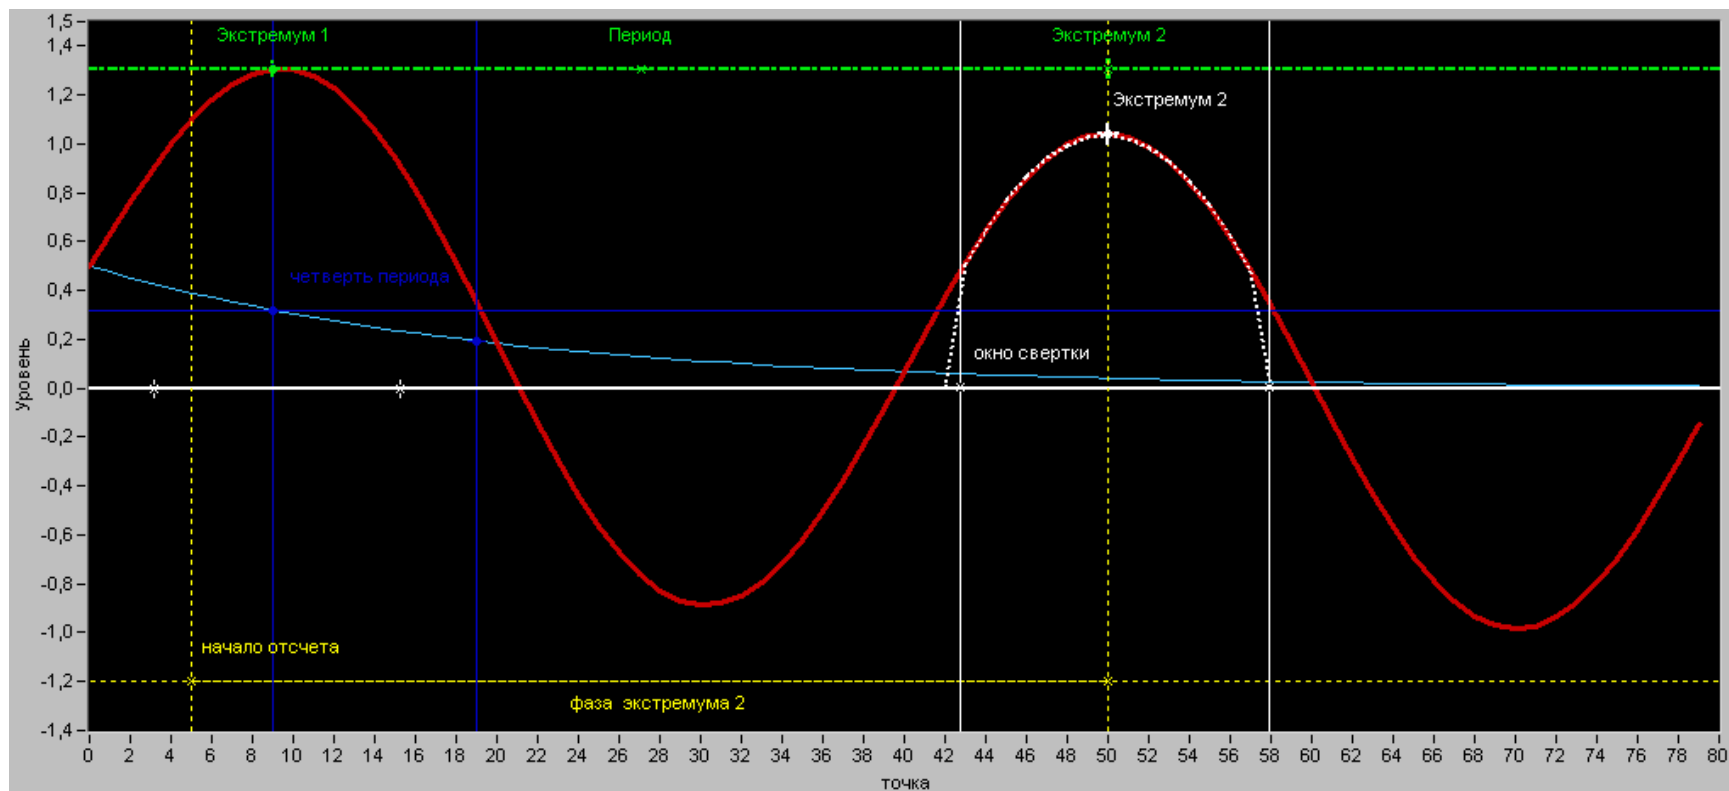


Зависимости погрешностей замеров от постоянной затухания свободной стотавающей тока КЗ

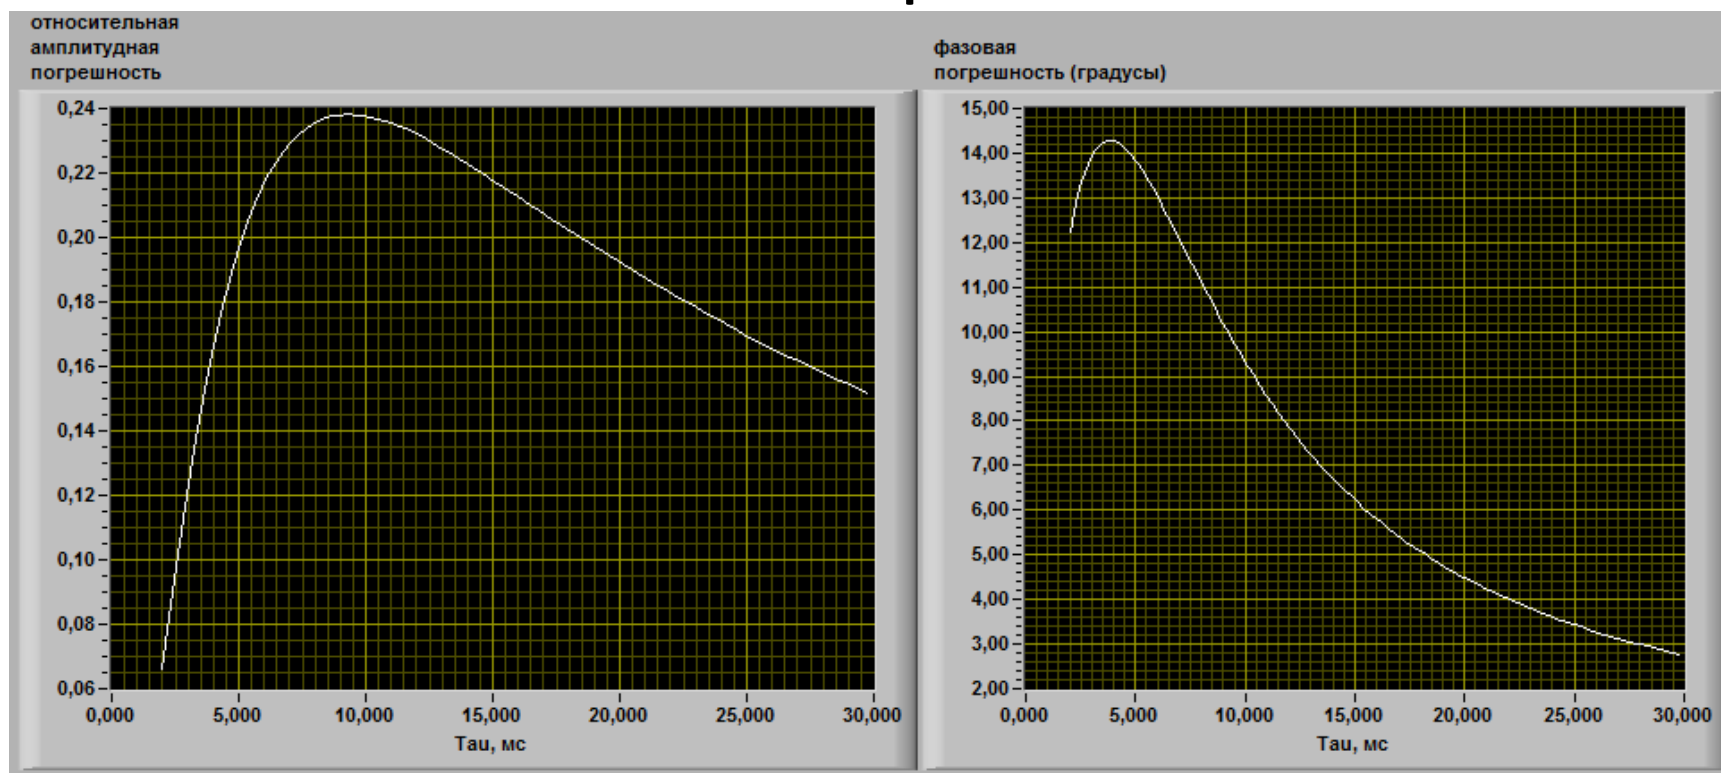


Искажение замера аperiодической составляющей

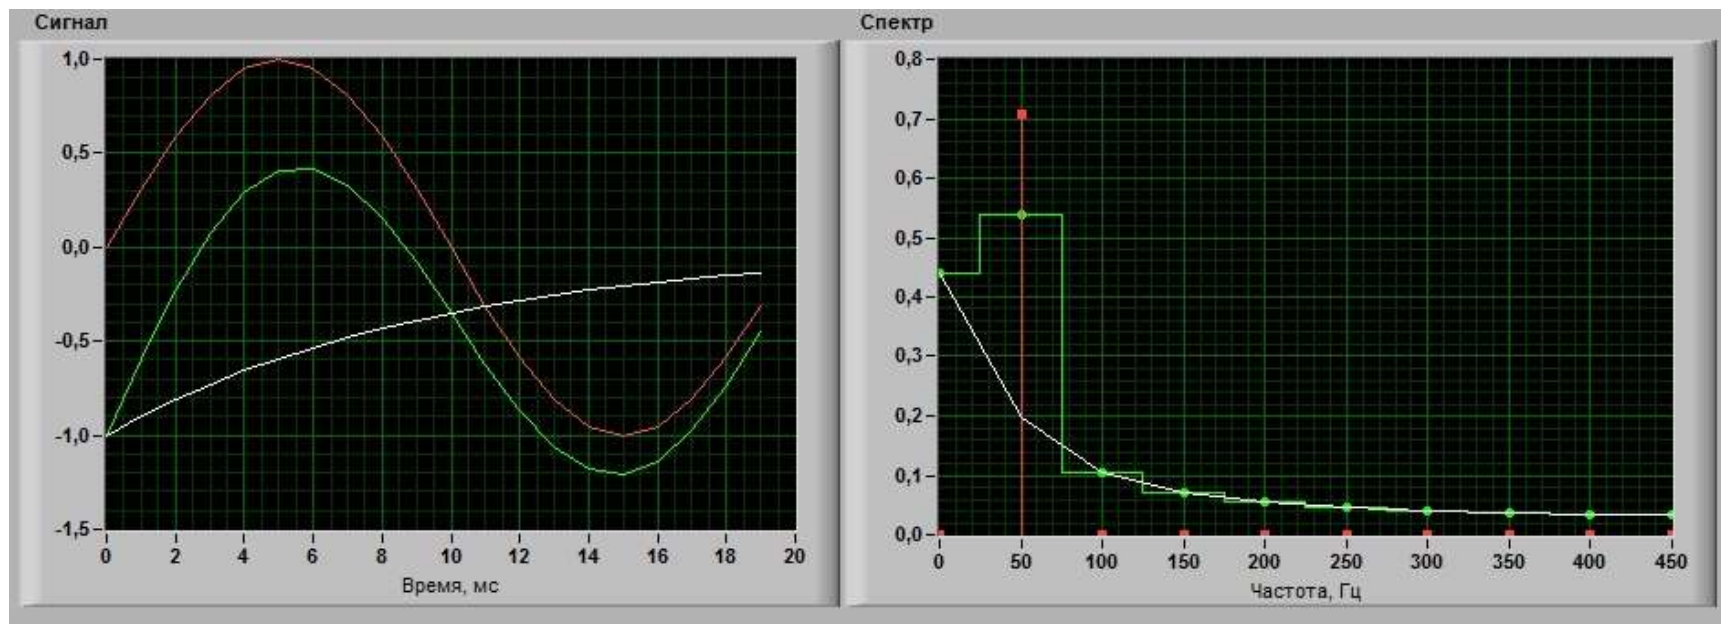

Подавление 2-й гармонической
составляющей в 10 раз с задержкой 5
мс в установившемся режиме и 30
мс в переходном режиме

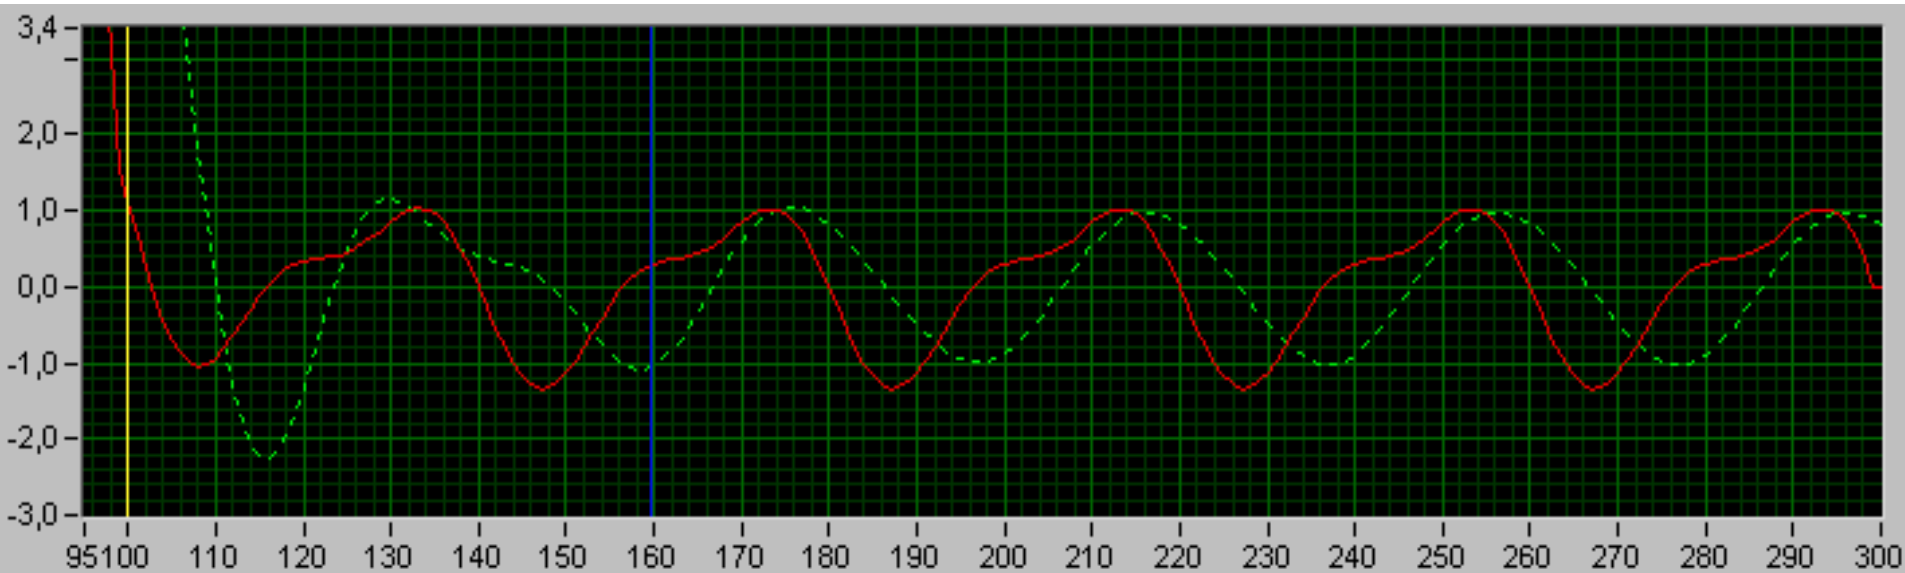

Искажение сигнала падающего напряжения и возрастающего тока при КЗ

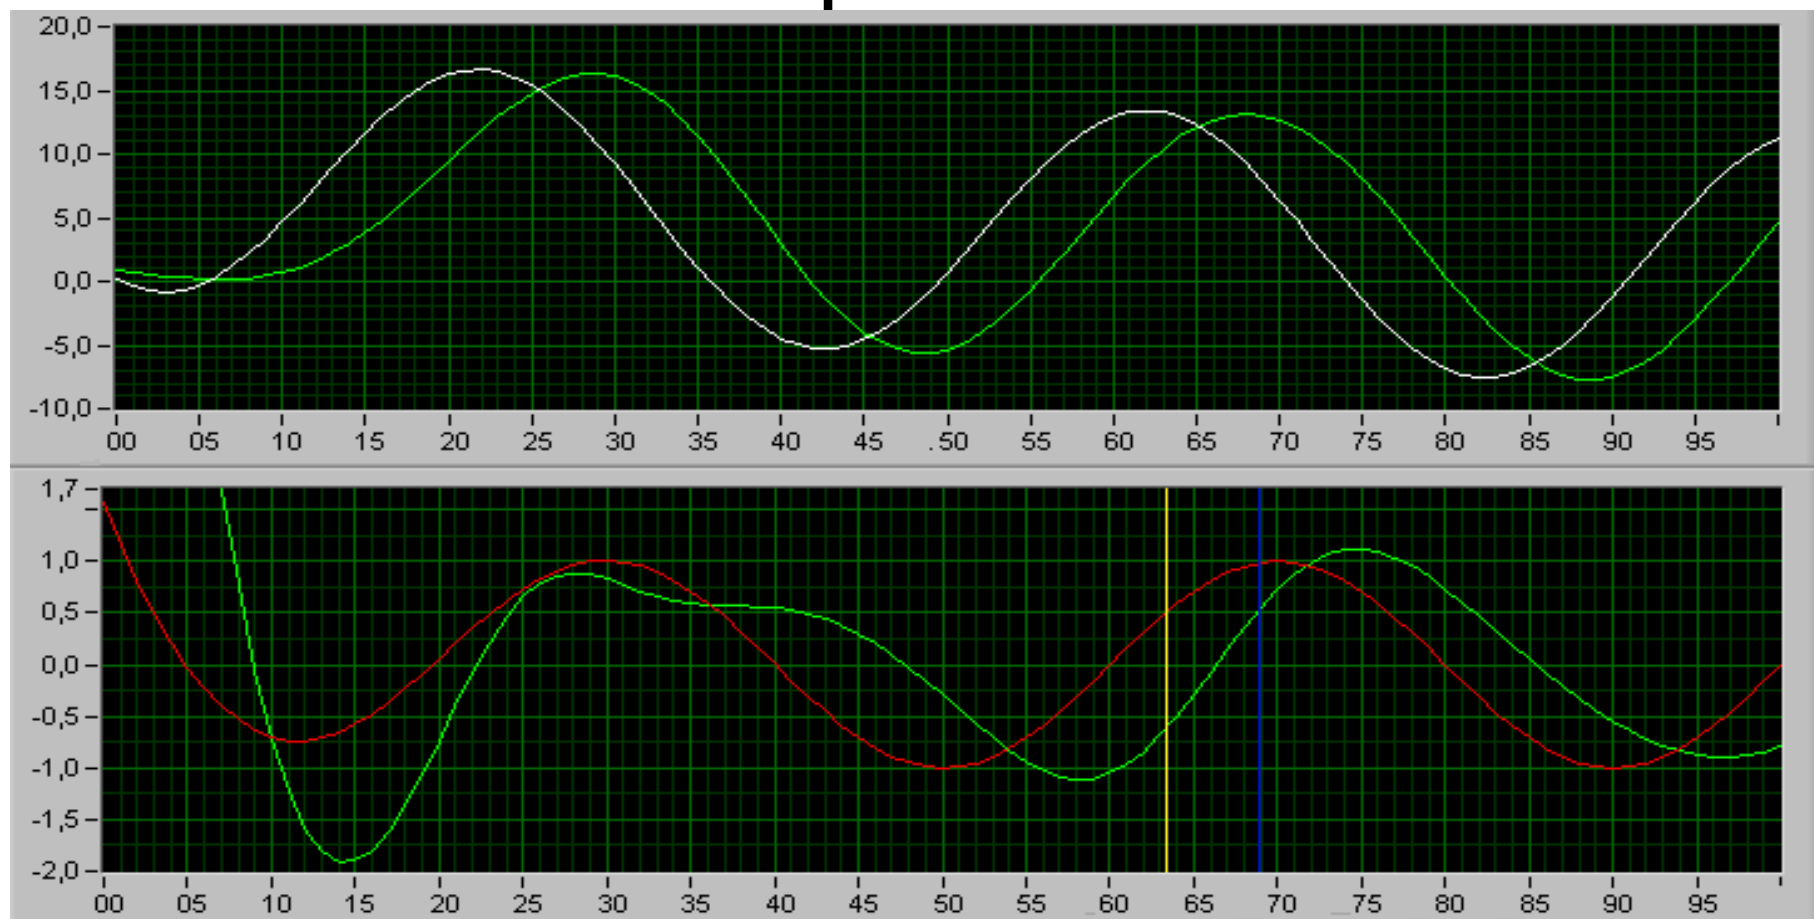

Эффект обнуления сигнала падающего напряжения в момент начала КЗ

